



Brandsikring

LEDHEJSEPORTE

BRANDHÆMMENDE/BRANDBESTANDIGE | TÆTLUKKENDE/RØGTÆTTE

• EI₂ 30 C2 S_a

• EI₂ 90 C2 S_a

• EI₂ 30 C2

• EI₂ 90 C2 S₂₀₀

LEDHEJSEPORT TITAN

PORTBLAD

Portbladet består af sektioner på 300-825 mm i højden (afhængigt af porthøjden). De enkelte sektioner kobles på monteringsstedet sammen til et portblad ved hjælp af et særligt forbindelsessystem med støttebånd.

Portbladstykkelsen er 62 mm. Overfladen består af en galvaniseret stålplade. Hver portsektion kører på hjul med kuglelejer.

LØBESKINNE

Løbeskinnen består af en koldvalset og galvaniseret C-profil med påsatte gummilister på begge sider samt beskyttelsesafdækning i siden.

LAVLOFTSLØSNING

Fra og med en overliggerhøjde på 250 mm kan det vælges at anvende et lavloftsskinnesystem.

STYRING OG MOTOR

Der anvendes et særligt koordineret og godkendt motor- og styringssystem (processorstyret portstyring). Det er muligt at bruge porten til løbende ind- og udgang. Portstyringen råder over forskellige indstillelige parametre, så ledhejseporten TITAN kan anvendes som standardindustriport (se listen over tilkøbsmuligheder).


Med batteribufferen holdes porten i den aktuelle position i mindst fire timer i tilfælde af strømsvigt. Brandstyringen og alle sikkerhedsanordninger er fortsat aktive. I kraft af de potentialfrie kontakter er det muligt at anmode om visning af portens aktuelle driftstilstand. Tilkobling til et selvstændigt brandalarmsystem i bygningen kan ske via de indbyggede interfaces.

TILKØBSMULIGHEDER

- **Lakering**
Nuancer i henhold til RAL, DB eller NCS
- **Beslagstyper**
Normalbeslag, lavloftsskinnesystem og taghædnings- og højloftsbeslag samt beslag med lodret parkering
- **Ruder**
Runde og firkantede ruder
- **Tekniske tilkøbsmuligheder:**
Impulsstyring, tidsstyret lukning, nøglekontakt, trækafbryder, infrarød bevægelses-sensor eller radarbevægelses-sensor, knap bag glas
- **Øvrigt udstyr:**
Kapper til usynlig brandsikring, ruder (kun ved EI2 30 C2 Sa)



MODEL EI₂ 30 C2 S_a / S₂₀₀

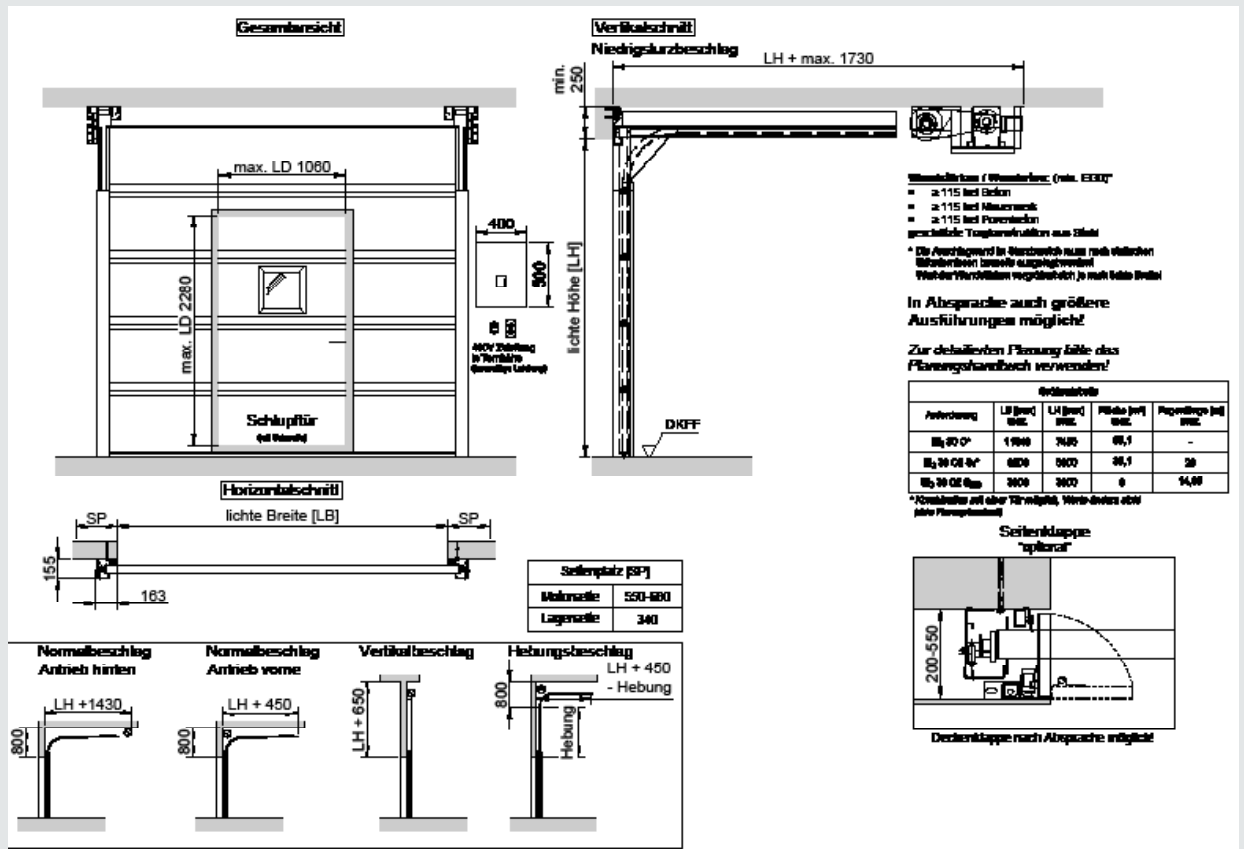


EI₂ 30 C2 S_a/S₂₀₀
og yderligere portvarianter online
Scan QR-koden




MODEL EI₂ 30 C2

TILVALG
LEDHEJSEPORT
OGSÅ MED DØR

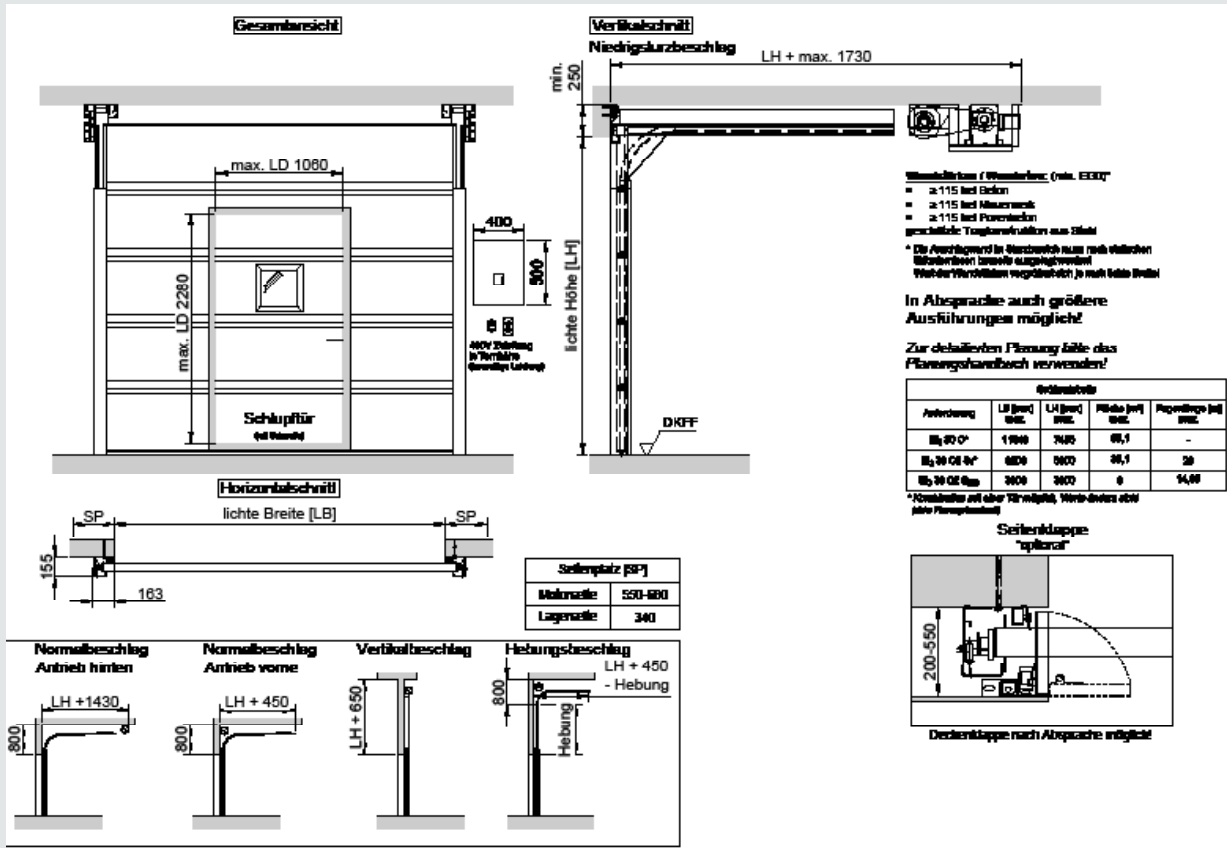

MODEL EI₂ 90 C2 S_a / S₂₀₀

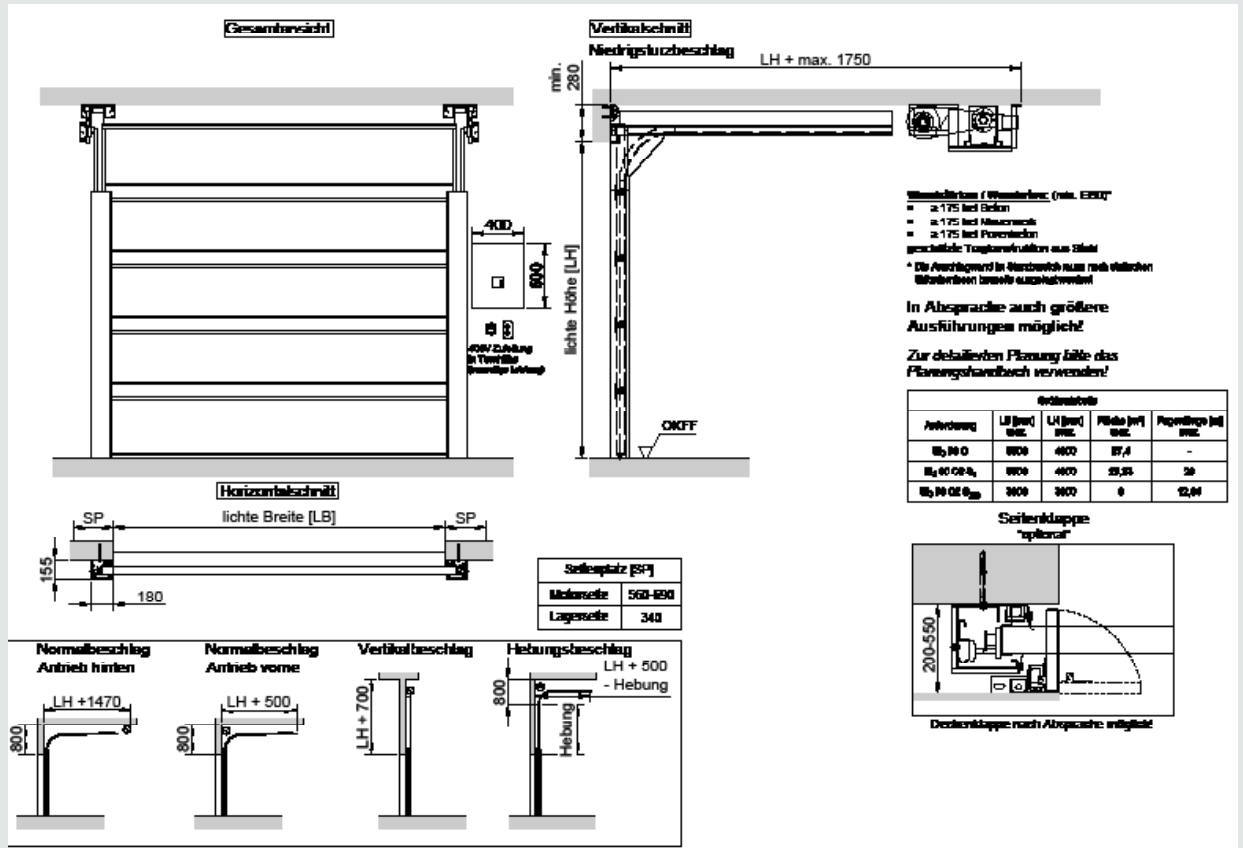

Scan for at få aktuelle
dimensioner



TEKNISK SPECIALVIDEN

FORKLARING AF FORKORTELSERNE

E - lukning

I - isolering (nedsættelse af varmeoverførsel for at undgå antændelse og for at opnå bedre personbeskyttelse)

I1 = målepunkt, 25 mm afstand til synlig port-/dørbladskant, I2 = målepunkt, 100 mm afstand til synlig port-/dørbladskant

30 - brandmodstandsvarighed

30 eller 60 eller 90 eller 120 min.

C - selvslukkende egenskab

C0: 1- 499 eller C1: 500 eller C2: 10.000 eller C3: 50.000 eller C4: 100.000 eller C5:200.000 cyklusser.

S - røgtæthed

S_a - tætsluttende = tætning på 3 sider, temperatur: 200 °C, tryk: 25 Pa, tilladt lækage: 3 m³/t pr. løbende fugemeter

S₂₀₀ - røgtæt = tætning på 4 sider, temperatur: 200 °C, tryk: 50 Pa, tilladt lækage: enfløjet 20 m³/t, tofløjet 30 m³/t



VI HAR DET HELE

VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE!

Jansen Tore tilbyder banebrydende produkter og en bred vifte af specialløsninger inden for brandsikring, og samtidig kan kunderne hos os få omfattende og individuel service – ikke kun til vores egne produkter, men også til produkter fra andre producenter.

Vores kompetente medarbejdere yder hjælp og rådgivning ude hos kunden, og det giver den størst mulige sikkerhed ved montering og brug af portanlæggene.

MONTERING

Ud over levering af portanlæg tilbyder Jansen selvfølgelig også korrekt montering af portene, så de lever op til kravene. Vores egne, uddannede montører er din sikkerhed for, at monteringsprocessen forløber gnidningsfrit fra forberedende elarbejde til godkendelse.

KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

Komplet service betyder hos Jansen, at vi både sørger for den foreskrevne kontrol af portene (iht. de gældende forskrifter) og også tager os af den løbende vedligeholdelse af portanlæggene. På den måde sparer kunderne både tid og penge.

Forskellen på kontrol og vedligeholdelse er, at der ved vedligeholdelse også udføres forskellige opgaver med henblik på at bevare portens sikkerhedsmæssige og funktionelle egenskaber. Når den pågældende vedligeholdelse eller kontrol er udført, modtager kunden en prøvningsprotokol, der dokumenterer det udførte arbejde og eventuelle mangler.

Ved brandporte med portstyring er den driftsansvarlige forpligtet til at sikre periodisk kontrol udført af en fagmand. Derudover

skal den driftsansvarlige hver måned udføre en funktionskontrol af brandporte med portstyring.

GARANTI


Ved montering udført af Jansen eller en Jansen-servicepartner er der mulighed for at få fabriksgarantien mod fabrikationsfejl udvidet til op til 5 år.

REPARATION

Opstår der problemer med et anlæg, står vores kompetente medarbejdere altid klar til at hjælpe. Tag blot kontakt til os, og så sørger vi for hurtig afhjælpning af problemet.

SERVICETELEFON

+45 86 10 00 14





JANSEN TORE DENMARK ApS

Bautavej 1A
8210 Århus V

info-dk@jansentore.com

Tlf.: +45 86 10 00 14
www.jansentore.com

